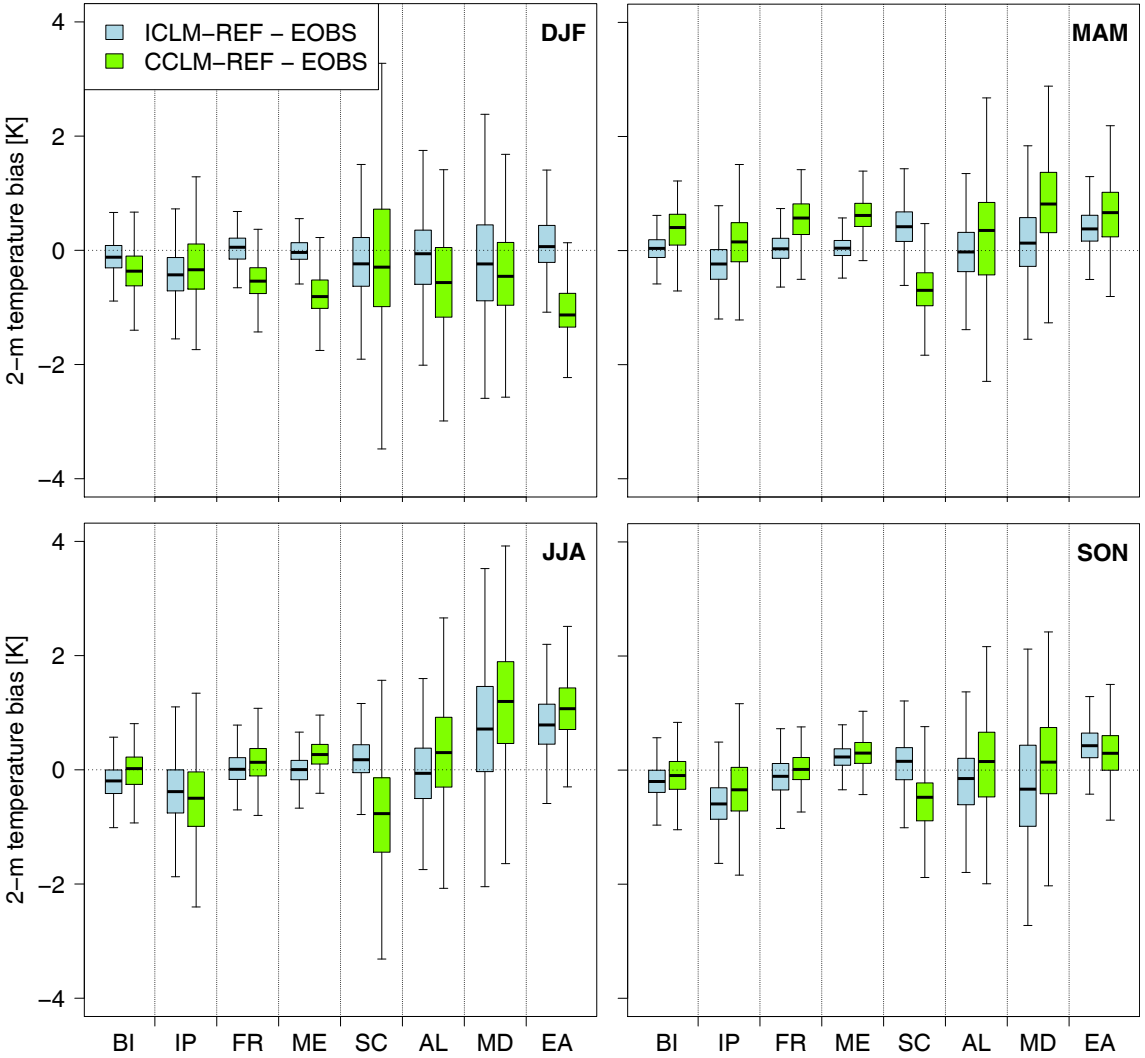
ICLM−REF − EOBS
CCLM−REF − EOBS
DJF
MAM
JJA
SON
2−m temperature bias [K]
4
2
0
−2
−4
BI
IP
FR
ME
SC
AL
MD
EA